
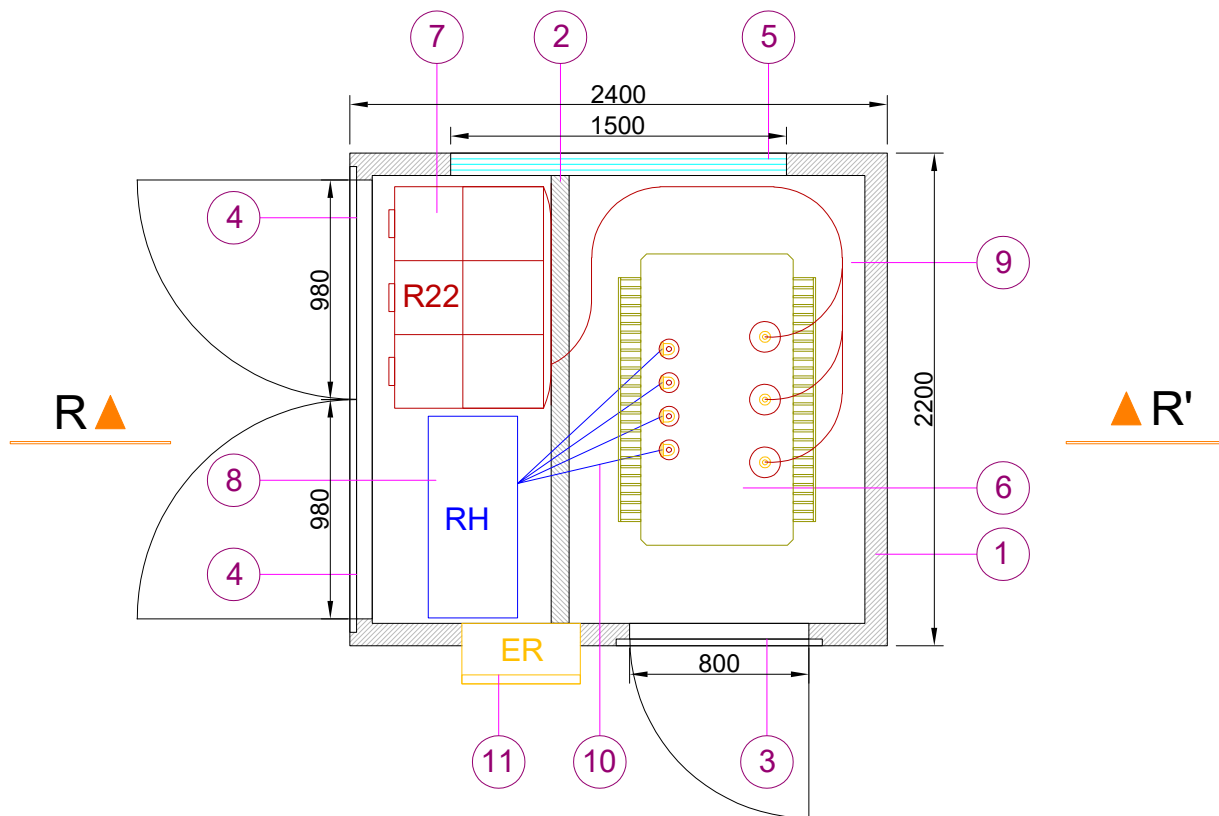


LEGENDA :


- 1 Vstupné dvere do trafokomory, 800/1120mm
- 2 Vstupné dvere do rozvodne, 1960/1120mm
- 3 Vetracie otvory
- 4 Bleskozvod, gumatina FeZn 8mm, vytvarovaný do zberných tyčí
- 5 Káblové prechodky
- 6 Hlavná zemniaca svorka trafostanice
- 7 Elektromerový rozvádzač


Vypracoval: Ing. Gerard Moravčík	Overil:	Zákazka: DOFA 3.1 v.č.: ---/2019
Investor stavby: XXXXXXXX	Kraj / Okres: XXXXXXXX / XXXXXXXX	Typ PD: Konštrukčná dokumentácia
Názov stavby: XXXXXXXX	Obsah výkresu: Pohľady na trafostanicu	Dátum: 2019
		Výkres č.: TS-4 Formát: A3
 DOFA® spol. s r. o. Horná ulica 100/5 922 10 Trebatice tel.: 00421 903 701 006		dofa@dofa.sk www.dofa.sk



LEGENDA :


- 1 Obvodové steny - betónový monolit, hr.=100mm
- 2 Deliaca priečka - betónový monolit, hr.=80mm
- 3 Vstupné dvere do trafokomory, 800/1120mm
- 4 Vstupné dvere do rozvodne, 1960/1120mm
- 5 Vetrací otvor, odsávanie h=400mm
- 6 Transformátor
- 7 VN rozvádzač R22
- 8 NN rozvádzač RH
- 9 VN káblový prepoj na trafo
- 10 NN káblový prepoj z trafo
- 11 Elektromerový rozvádzač


Vypracoval: Ing. Gerard Moravčík	Overil:	Zákazka: DOFA 3.1 v.č.: ---/2019
Investor stavby: XXXXXXXX		Typ PD: Konštrukčná dokumentácia
Kraj / Okres: XXXXXXXX / XXXXXXXX		Dátum: 2019
Názov stavby: XXXXXXXX		Výkres č.: TS-1 Formát: A4
Obsah výkresu: Pôdorys trafostanice	 DOFA® spol. s r. o. Horná ulica 100/5 922 10 Trebatice tel.: 00421 903 701 006	dofa@dofa.sk www.dofa.sk

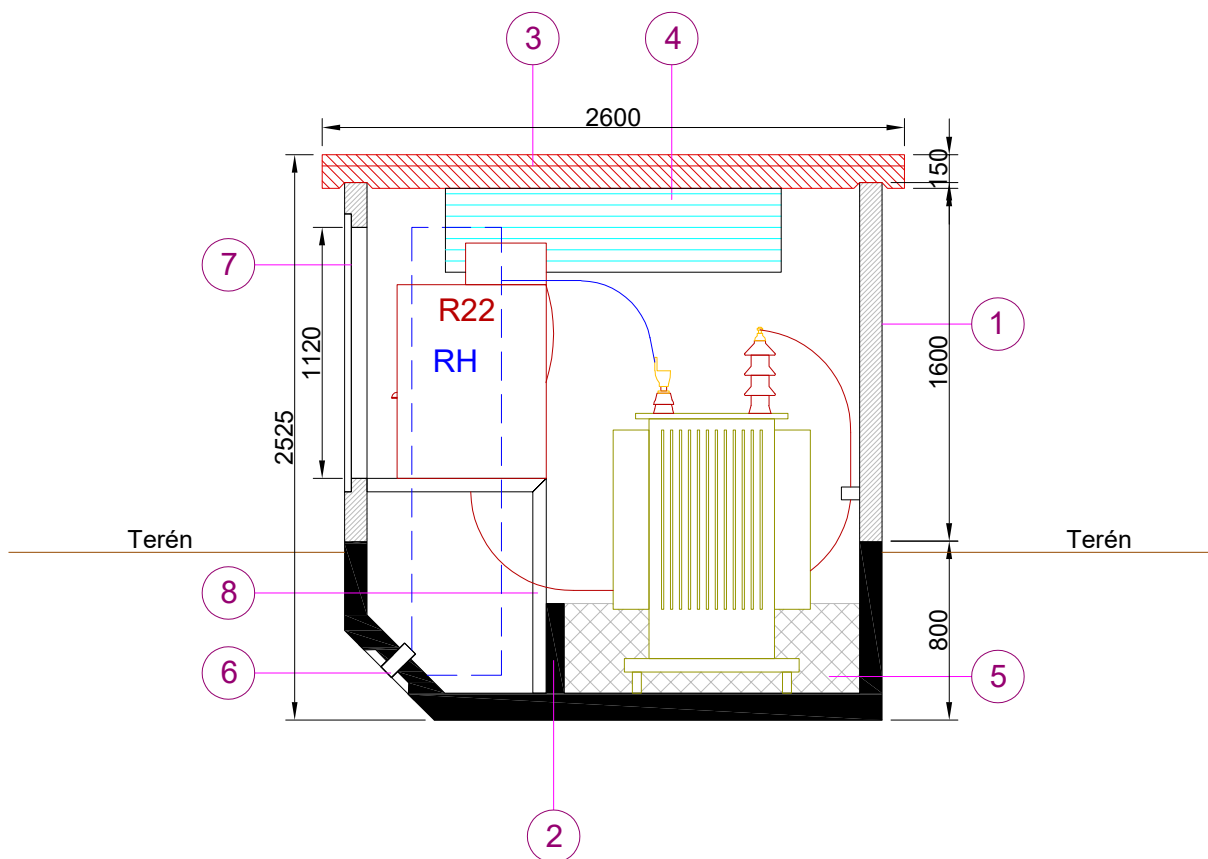

LEGENDA :


- 1 Obvodové steny - betónový monolit, hr.=100mm
- 2 Deliaca priečka - betónový monolit, hr.=80mm
- 3 Strecha - betónový monolit, hr.=150mm
- 4 Vetracie otvory v skelete TS, odsávanie h=400mm
- 5 Záchytná olejová vaňa
- 6 Káblové prechodky - hliníkové s gumeným tesnením
- 7 Vstupné dvere do rozvodne, 1960/1120mm
- 8 Nosná konzola pod VN rozvádzačom, L-profil 60x60mm, hr.=6mm


Vypracoval: Ing. Gerard Moravčík	Overil:	Zákazka: DOFA 3.1 v.č.: ---/2019
Investor stavby: XXXXXXXX		Typ PD: Konštrukčná dokumentácia
Kraj / Okres: XXXXXXXX / XXXXXXXX		Dátum: 2019
Názov stavby: XXXXXXXX		Výkres č.: TS-2 Formát: A4
Obsah výkresu: Rez R-R' trafostanice	 DOFA® spol. s r. o. Horná ulica 100/5 922 10 Trebatice tel.: 00421 903 701 006	dofa@dofa.sk www.dofa.sk

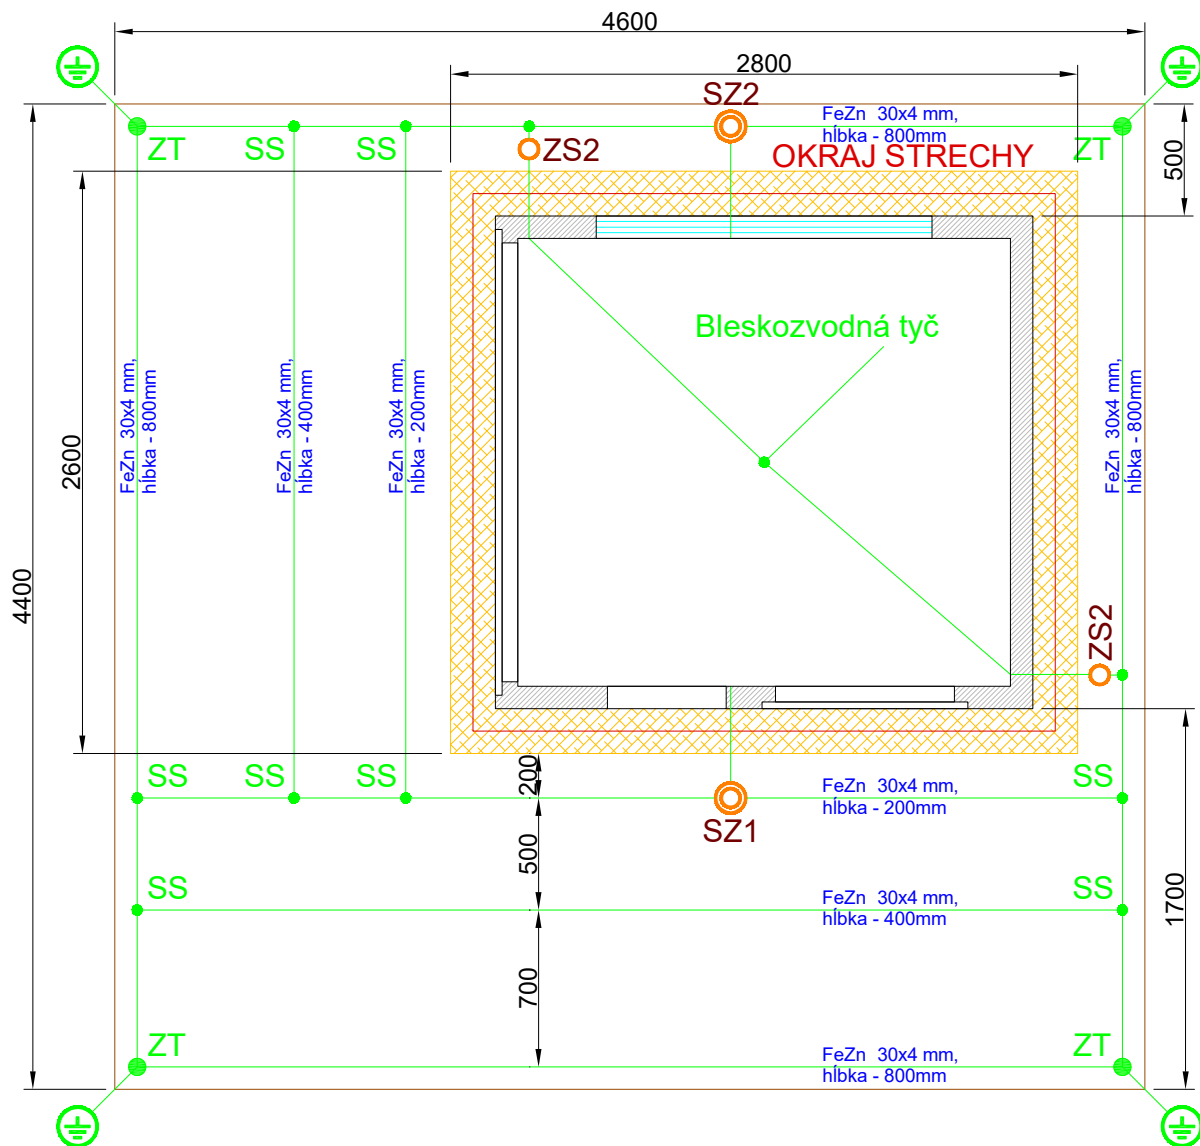

LEGENDA :

ZT	Zemniaca tyč
SS	Spojovacia svorka
SZ1, SZ2	Hlavná zemniaca svorka trafostanice
ZS1, ZS2	Zemniaca svorka bleskozvodu
FeZn	Zemniaca pásovina 30x4 mm pozinkovaná


Vypracoval: Ing. Gerard Moravčík	Overil:	Zákazka: DOFA 3.1 v.č.: ---/2019
Investor stavby: XXXXXXXX		Typ PD: Konštrukčná dokumentácia
Kraj / Okres: XXXXXXXX / XXXXXXXX		Dátum: 2019
Názov stavby: XXXXXXXX		Výkres č.: TS-6
		Formát: A4
Obsah výkresu: Vonkajšie uzemnenie trafostanice a bleskozvodná sústava	 DOFA ® spol. s r. o. Horná ulica 100/5 922 10 Trebatice tel.: 00421 903 701 006	dofa@dofa.sk www.dofa.sk

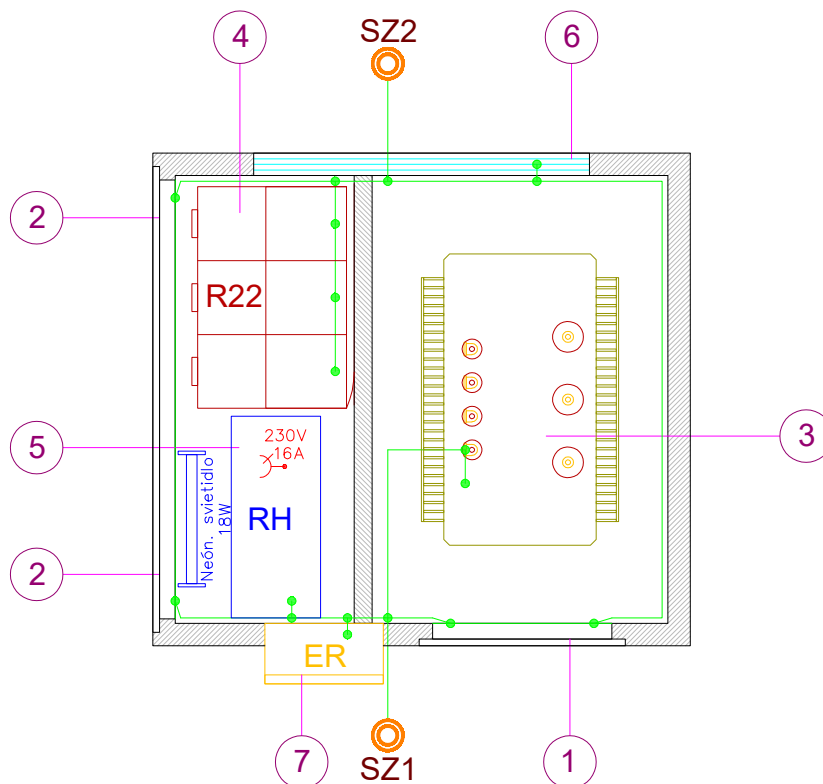


LEGENDA :

- ⊙ SZ1, SZ2 Hlavná zemniaca svorka trafostanice
● Vodivé spojenie
— Zemniaca pásovina FeZn 30x4 mm


- 1 Vstupné dvere do trafokomory, 800/1120mm
- 2 Vstupné dvere do rozvodne, 1960/1120mm
- 3 Transformátor
- 4 VN rozvádzač R22
- 5 NN rozvádzač RH
- 6 Vetrací otvor, odsávanie h=400mm
- 7 Elektromerový rozvádzač

Vypracoval: Ing. Gerard Moravčík	Overil:	Zákazka: DOFA 3.1 v.č.: ---/2019
Investor stavby: XXXXXXXX		Typ PD: Konštrukčná dokumentácia
Kraj / Okres: XXXXXXXX / XXXXXXXX		Dátum: 2019
Názov stavby: XXXXXXXX		Výkres č.: TS-3 Formát: A4
Obsah výkresu: Vnútročné pospojovanie a osvetlenie trafostanice	 DOFA® spol. s r. o. Horná ulica 100/5 922 10 Trebatice tel.: 00421 903 701 006	dofa@dofa.sk www.dofa.sk

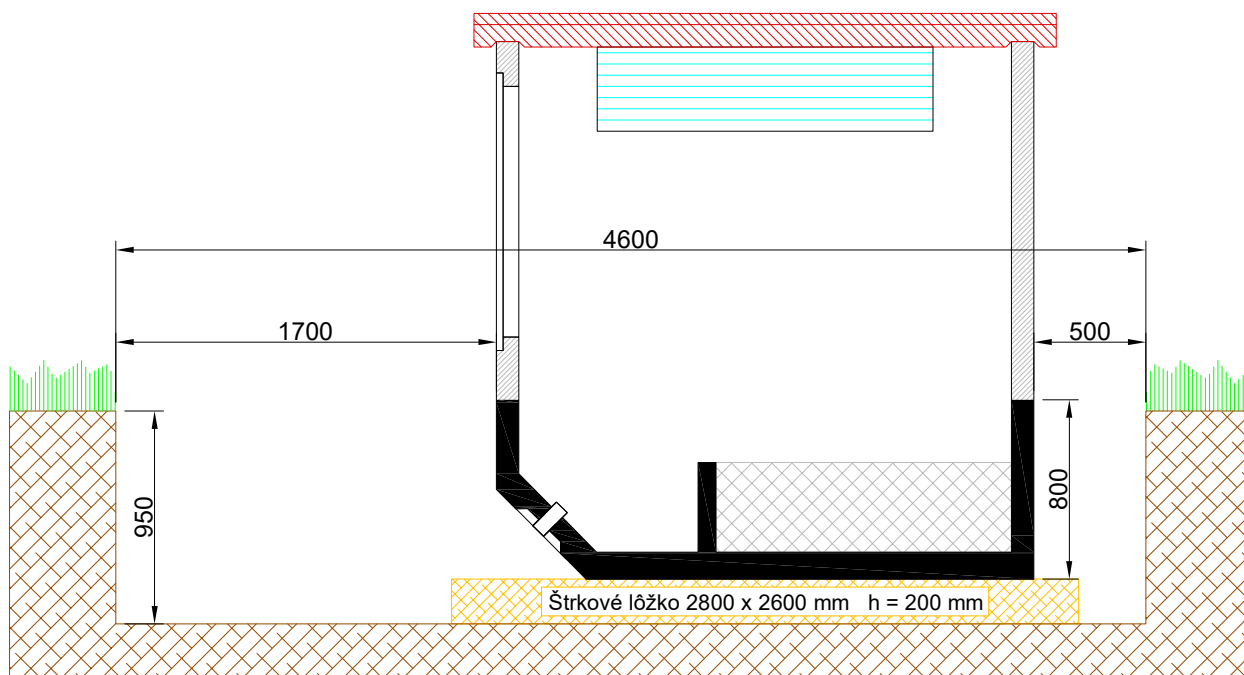

Výkop pre trafostanicu 4600 x 4400 mm, hĺbka 950 mm

Zhutnené štrkové lôžko
2800 x 2600 mm výška 200 mm

Vypracoval: Ing. Gerard Moravčík	Overil:	Zákazka: DOFA 3.1 v.č.: ---/2019
Investor stavby: XXXXXXXX		Typ PD: Konštrukčná dokumentácia
Kraj / Okres: XXXXXXXX / XXXXXXXX		Dátum: 2019
Názov stavby: XXXXXXXX		Výkres č.: TS-5
Obsah výkresu: Výkopový plán pre trafostanicu		Formát: A4
	 DOFA® spol. s r. o. Horná ulica 100/5 922 10 Trebatice tel.: 00421 903 701 006	dofa@dofa.sk www.dofa.sk